


# ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРА ТЕСТИРОВАНИЯ

**СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ: ДЛИНА 20М, ШИРИНА 15М, ВЫСОТА 3М И БОЛЕЕ**

ПРИ НАЛИЧИИ:

- Стол (6 шт.)
- Стул (20 шт.)
- Диван (2-4)
- Кушетка (1)
- ТВ-монитор (1-2)
- Зона ожидания представителей ребёнка: площадь 20м<sup>2</sup> и более
- Отдельный кабинет для психофизиологии: площадь 8м<sup>2</sup> и более
- Отдельный кабинет для антропометрического исследования: площадь 8м<sup>2</sup> и более
- Зона интерпретации: площадь 8-10м<sup>2</sup>
- Складское помещение: площадь 8м<sup>2</sup> и более

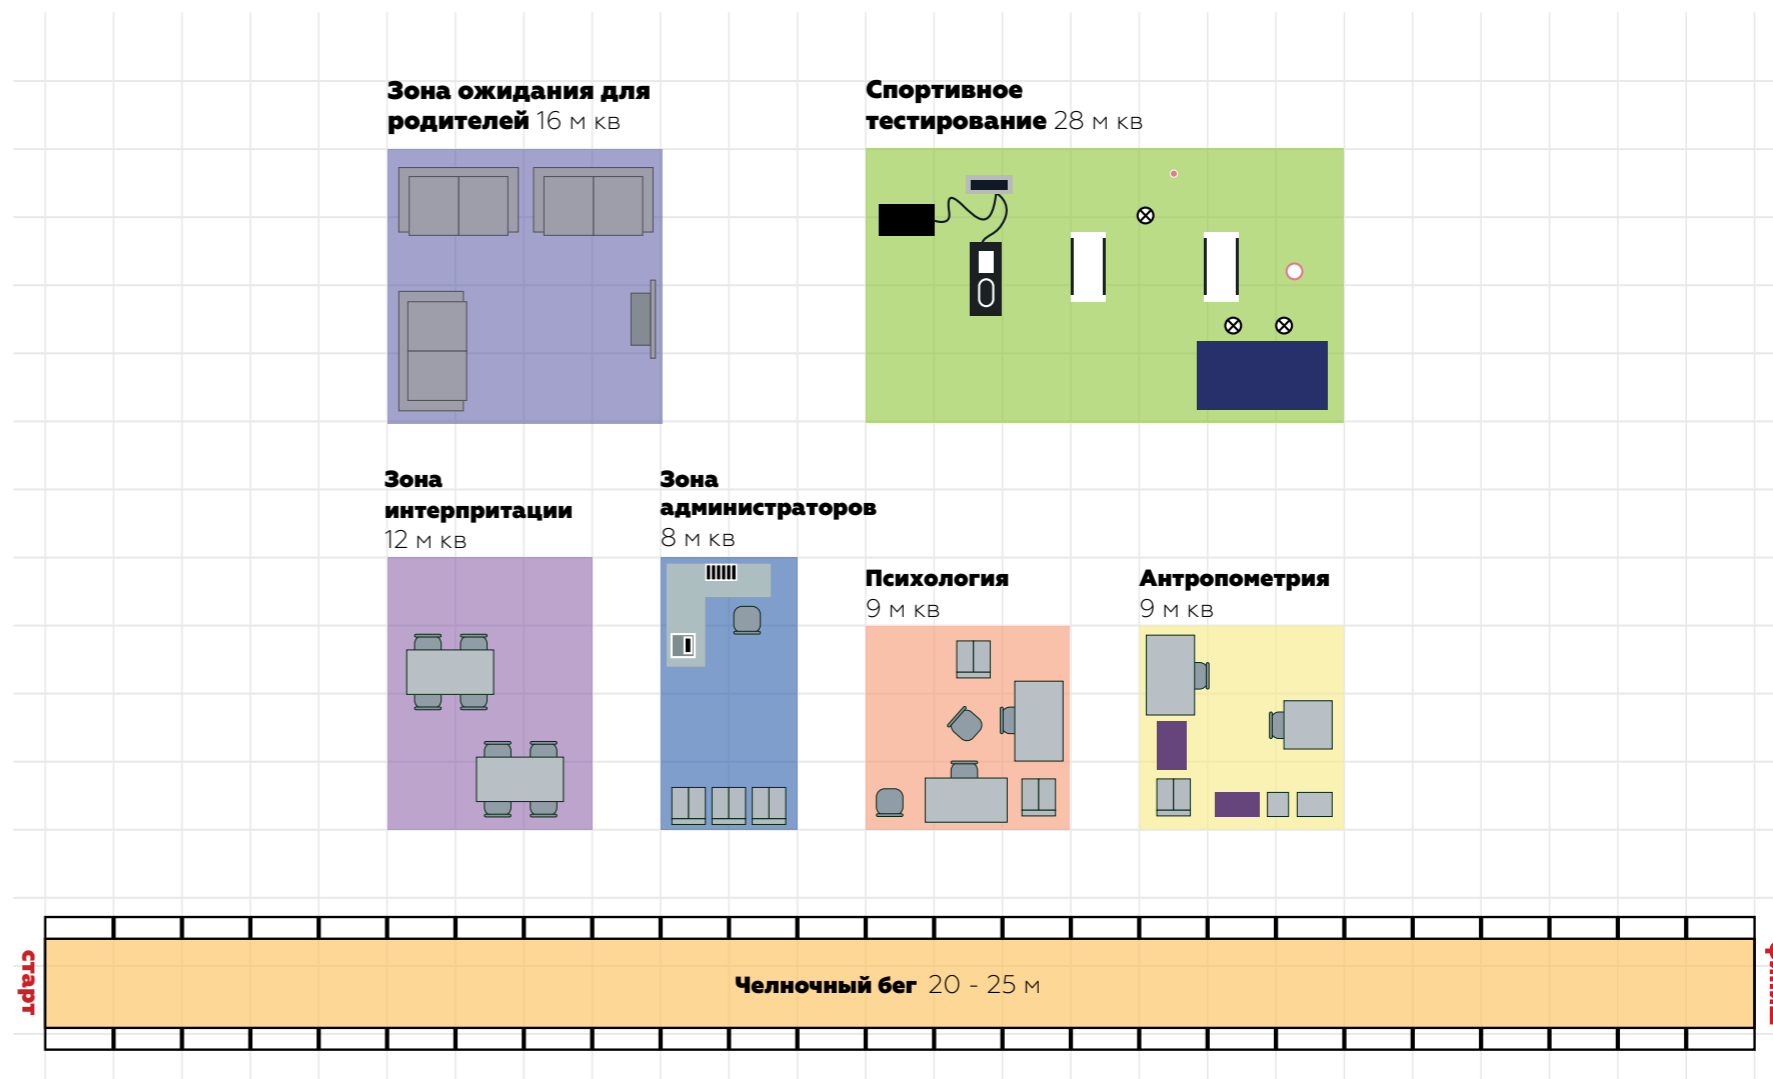

# ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗОН ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ

## ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА 9 М<sup>2</sup>

НЕОБХОДИМАЯ ПЛОЩАДЬ: НЕ МЕНЕЕ 8-10М<sup>2</sup>

ВЫСОТА ПОТОЛКА: НЕ МЕНЕЕ 2.75М

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА: 20-22°С

ВКЛЮЧАЕТ:


- Стол (2 шт.)
- Стул (4 шт.)
- Не менее 2 штепсельных розеток. На всех штепсельных розетках должны быть установлены предохранительные заглушки.
- Сетевой фильтр (1шт.)

1. Для зоны психофизиологического тестирования должно быть отведено помещение площадью не менее 8-10 м<sup>2</sup>, чтобы одновременно в нём могли находиться 3-5 человек.

2. Зона может располагаться как в отдельном помещении (кабинете), так и отгорожена мобильными шторками в рамках спортивного зала, либо иного помещения.

3. Звукоизоляция. Максимальная громкость звучания записей – 30 дБ (приглушенная речь). Во время тестирования на входной двери необходимо вывесить предупреждение о соблюдении тишины.

4. Цвет стен, пола, мебели, портьер подбирается по принципу спокойных и нейтральных тонов, не вызывающих дополнительное возбуждение или раздражение.

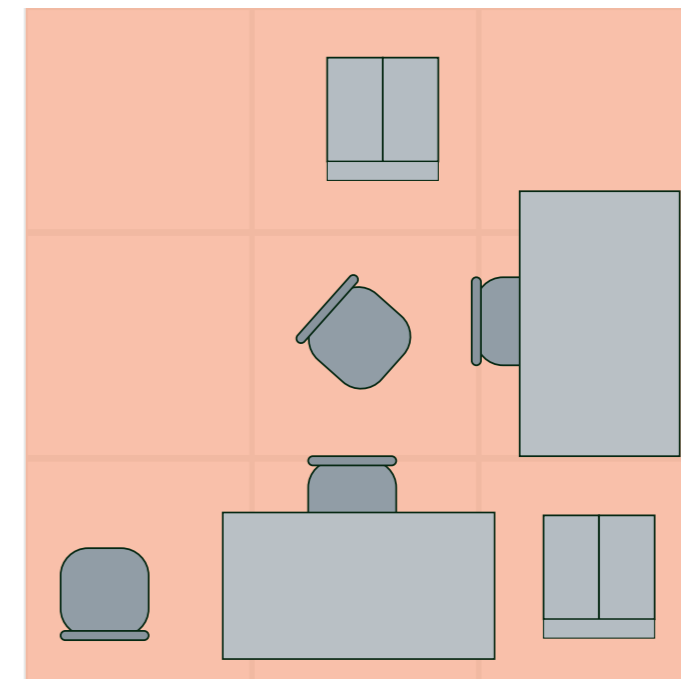

# ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗОН ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ

## ЗОНА АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 9 М<sup>2</sup>

НЕОБХОДИМАЯ ПЛОЩАДЬ: НЕ МЕНЕЕ 8-10М<sup>2</sup>

ВЫСОТА ПОТОЛКА: НЕ МЕНЕЕ 2.75М

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА: 20-22°С

ВКЛЮЧАЕТ:



- Кушетка (массажный стол) (1шт.)
- Стул (2шт.)
- Стол (1 шт.)
- Не менее 2 штепсельных розеток. На всех штепсельных розетках должны быть установлены предохранительные заглушки.
- Сетевой фильтр (1шт.)

1. Для зоны антропологического исследования должно быть отведено помещение площадью не менее 8-10 м<sup>2</sup>, чтобы одновременно в нём могли находиться 3-4 человека.

2. Зона может располагаться как в отдельном помещении (кабинете), так и отгорожена мобильными шторками в рамках спортивного зала, либо иного помещения.

3. Наружная и внутренняя поверхность мебели должна быть гладкой и выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих и медикаментозных средств.

4. Рекомендуются комбинированное освещение как ламп дневного света, так и ламп накаливания, равномерная освещённость всей площади.

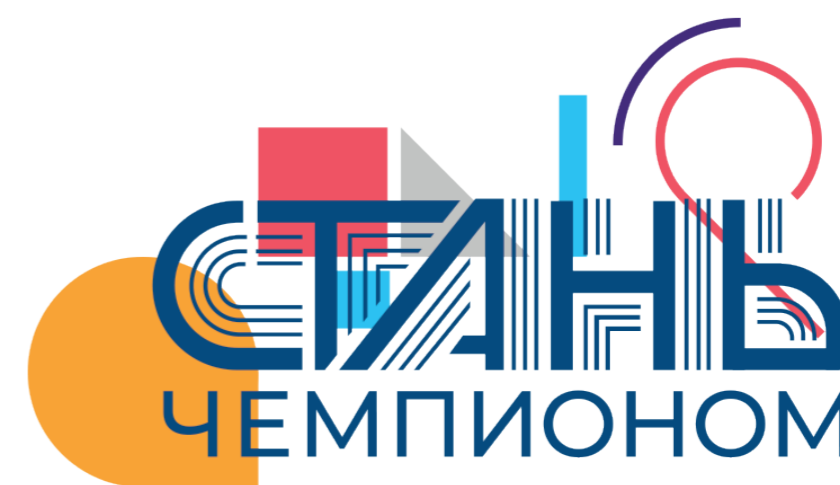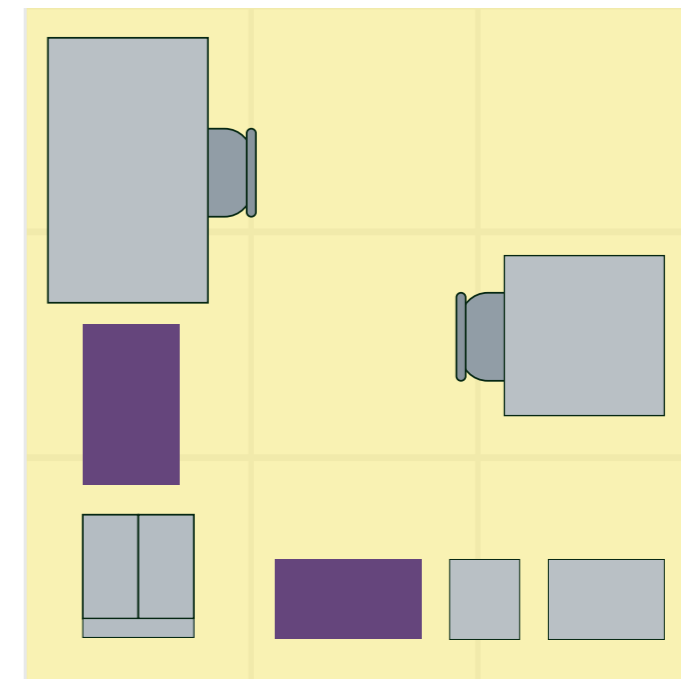

# ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗОН ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ

## ЗОНА СПОРТИВНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 28 М<sup>2</sup>

НЕОБХОДИМАЯ ДЛИНА: НЕ МЕНЕЕ 20М



ШИРИНА: НЕ МЕНЕЕ 3-4М

ВЫСОТА ПОТОЛКА: НЕ МЕНЕЕ 2.75М

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА: 15-18°С

1. Зона спортивного тестирования должна быть пригодна для проведения теста бег на 15м и челночного бега 3 по 10м соответственно длина бегового полотна должна быть не менее 20м. Возможно организовать беговую зону и на любом покрытии (паркет спортивного зала и т.д.) которое не нанесет вреда детям при выполнении тестов.

2. Зона может располагаться как в отдельном помещении, так и отгорожена мобильными шторками в рамках спортивного зала, либо иного помещения.

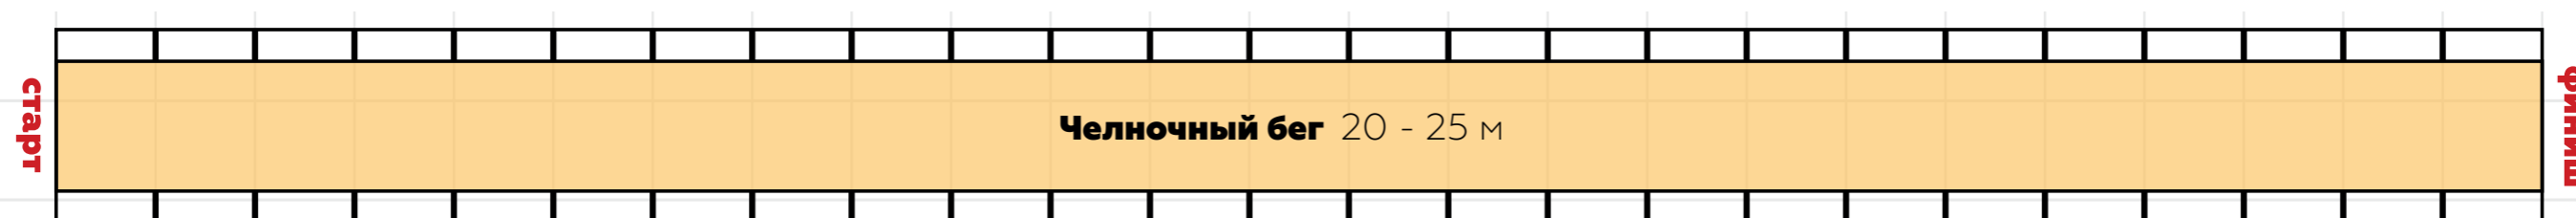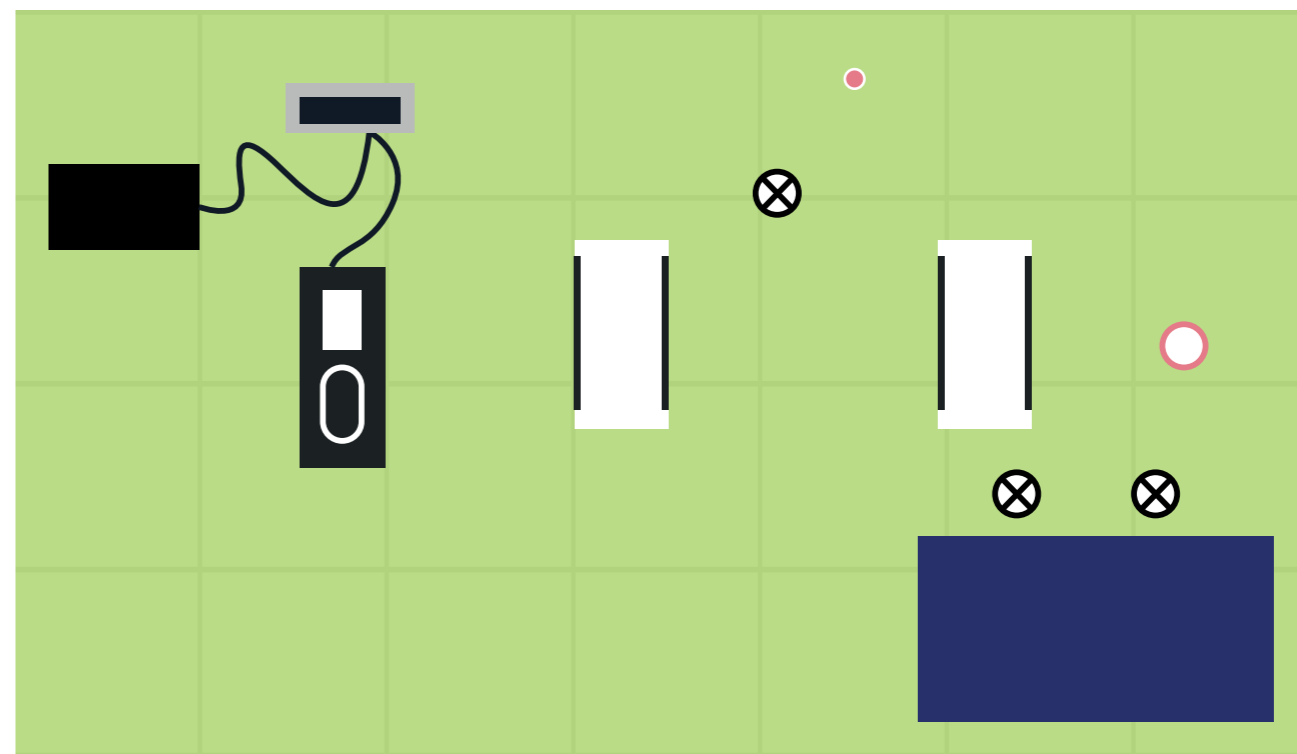

# ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗОН ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ

## ЗОНА ОЖИДАНИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 16 М<sup>2</sup>

НЕОБХОДИМАЯ ПЛОЩАДЬ: НЕ МЕНЕЕ 16-20М<sup>2</sup>

ВЫСОТА ПОТОЛКА: НЕ МЕНЕЕ 2.75М


ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА: 20-22°С

ВКЛЮЧАЕТ:

- Стол(2шт)
- Диваны(2-4 шт)
- Стулья(8-10шт)
- ТВ-монитор(1шт)

1. Для зоны ожидания должно быть отведено помещение площадью не менее 20-25 м<sup>2</sup>, чтобы одновременно в нём могли находиться 8-10 человек.

2. Зона может располагаться как в отдельном помещении (кабинете), так и отгорожена мобильными шторами в рамках спортивного зала, либо иного помещения.

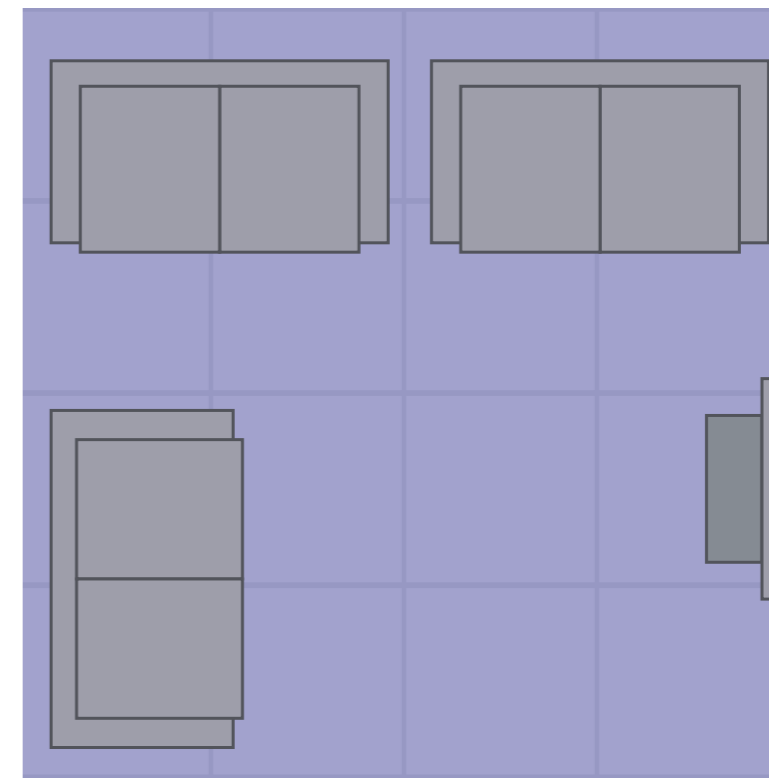

# ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗОН ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ

## **ЗОНА ИНТЕРПРИТАЦИИ 12 М<sup>2</sup>** (Может быть организована уже в имеющихся зонах)

НЕОБХОДИМАЯ ПЛОЩАДЬ: НЕ МЕНЕЕ 8М<sup>2</sup>

ВЫСОТА ПОТОЛКА: НЕ МЕНЕЕ 2.75М


ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА: 20-22°С

ВКЛЮЧАЕТ:

- Стол (1 шт.)
- Стулья (4 шт.)

1. Для интерпретации результатов тестирования должно быть отведено помещение площадью не менее 8 м<sup>2</sup>, чтобы одновременно в нём могли находиться 3-4 человека.

2. Зона может располагаться как в отдельном помещении (кабинете), так и отгорожена мобильными шторками в рамках спортивного зала, либо иного помещения.

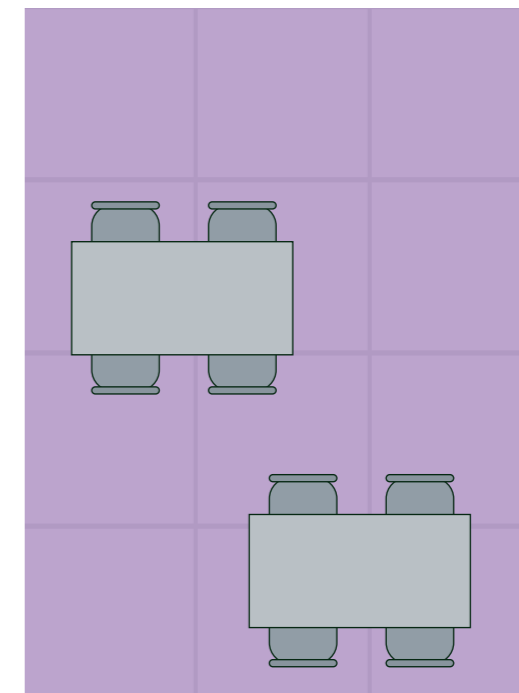



# ОБЩИЙ ПЛАН (ПРИМЕРНЫЙ)

